


員工未經防護意外曝觸流程

所有人:江秀卿
分機:1849
制定日期:95/01/10
修改日期:97/10/28

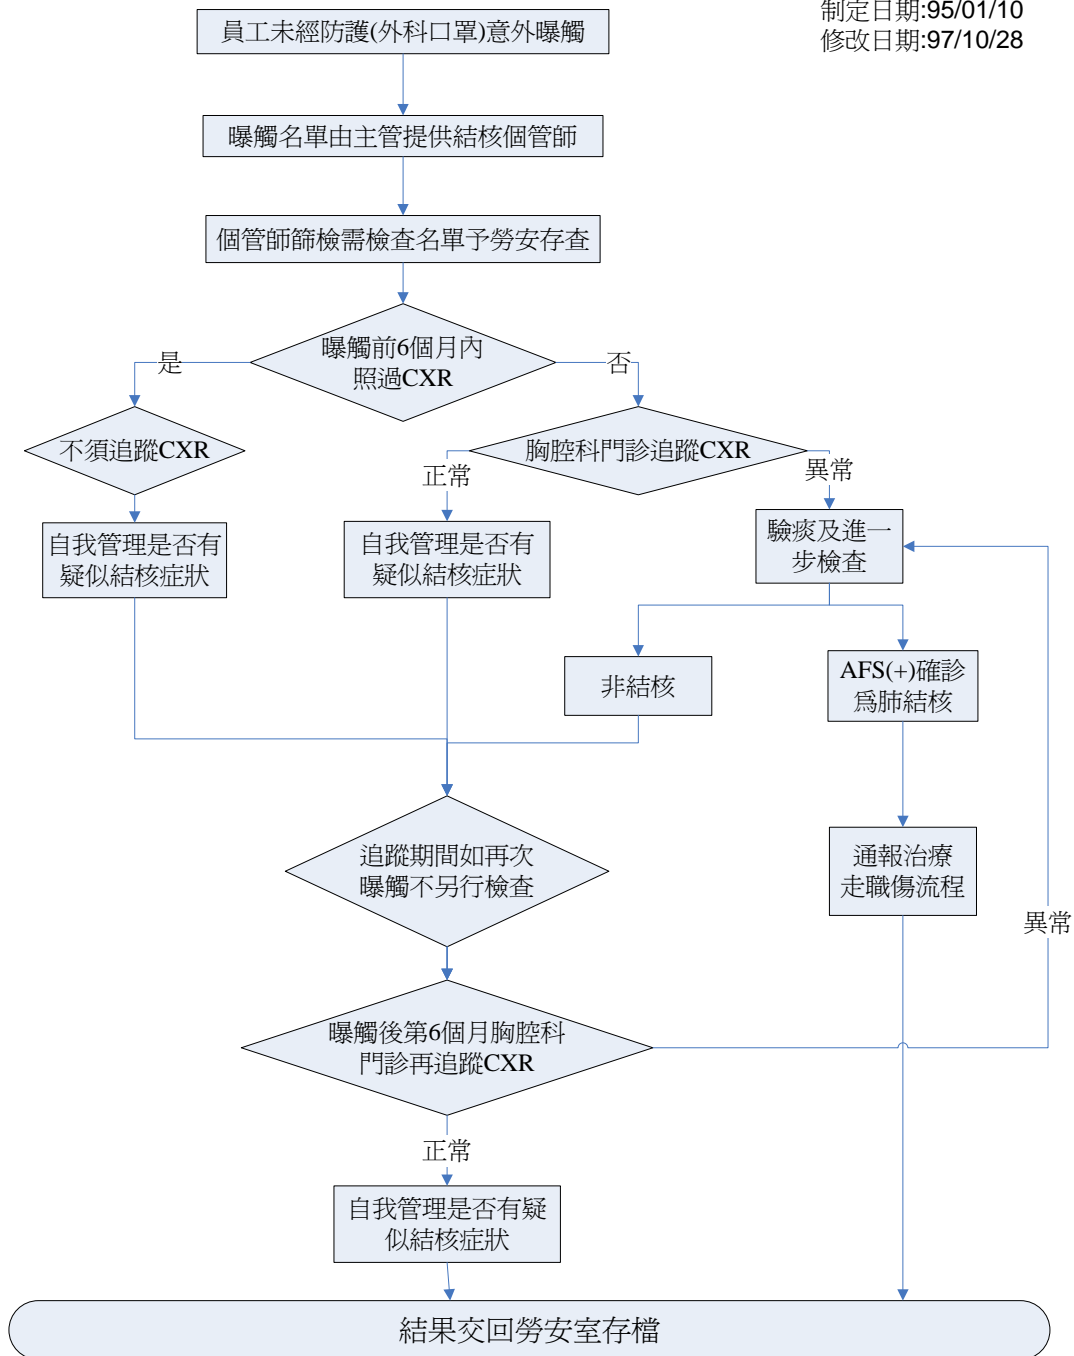

註:疑似結核症狀如咳嗽、發燒、體重減輕、咳血等